

**Istruzioni di montaggio adattatore
cod. F49671 con valvola monotubo serie 455**

I

**Installation instructions of adapter
code F49671 on 455 series monopipe valve**

EN

© Copyright 2015 Caleffi

210 series

Product range



F49671


L'adattatore per serie 455, cod. F49671, consente il montaggio del comando cronotermostatico stand-alone cod. 210500 e del comando elettronico ad onde radio cod. 210510 sulle valvole monotubo serie 455.

The adapter for 455 series, code F49671, makes it possible the intallation of stand-alone chronothermostic control head code 210500 and electronic radio wave control head code 210510 on 455 series monopipe valves.

Montaggio - Installation

Avvitare l'adattatore F49671 (1) sul corpo valvola (2), dopo aver preventivamente applicato l'adattatore per comandi termostatici F36077 (3) sulla stessa. Per ulteriori dettagli sul montaggio del comando elettronico WiCal® (4) vedere i fogli istruzioni cod. 28223 e cod. 28224.

Screw the F49671 adapter (1) on the valve body (2), after applying the adapter F36077 (3) for thermostatic control heads on the valve itself. For further details aboput the installation of electronic control head WiCal® (4) please refer to instruction sheet code 28223 and code 28224.

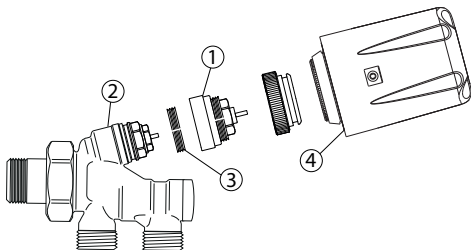

Il dispositivo deve essere installato, messo in servizio e mantenuto da personale tecnico qualificato in accordo con le norme nazionali e/o requisiti locali.



The device must be installed, commissioned and maintained by a licensed technician in accordance with national regulations and/or relevant local requirements.

**LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO DELL'UTENTE
LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE FOR THE USER**